


In fase di progettazione e di installazione di impianti centralizzati per la distribuzione di fluidi è di fondamentale importanza la scelta di adeguati componenti oleodinamici allo scopo di ottenere le performances ottimali dalle attrezzature installate e quindi raggiungere la miglior razionalizzazione del proprio lavoro.

La scelta delle tubazioni di linea dovrà quindi tenere conto della distanza tra pompa e punto di distribuzione, della portata attesa in termini di litri al minuto, della contemporaneità di diversi erogatori in uso, del dislivello dell'impianto, della tipologia del fluido erogato e della temperatura ambientale.

Flexbimec, con l'esperienza di oltre 500 impianti progettati ed installati, suggerisce tubazioni oleodinamiche in acciaio per alta pressione a norme DIN 2391 e raccordi oleodinamici ad ogiva a norme DIN 2353, rubinetti e valvole di massima pressione e valvole di non ritorno oleodinamiche ad alta pressione, tubazioni flessibili in gomma R1T per olio, antigelo, gasolio e fluidi simili e tubazioni flessibili in gomma R2T per grasso e acqua alta pressione.

Nelle pagine seguenti vengono proposti i principali componenti delle linee rigide dell'impianto. Per la scelta delle tubazioni flessibili con i relativi raccordi vedi pag. 268 - 269.

Per visionare la gamma completa e le caratteristiche tecniche, per una scelta ottimale della componentistica specifica, consultare il catalogo dedicato che offre una gamma qualificata di prodotti tra i quali valvole di sovrappressione e contropressione, valvole di sicurezza differenziali, valvole unidirezionali, valvole di compensazione, giunti girevoli in linea e a 90°, regolatori di flusso unidirezionali e bidirezionali, rubinetti alta pressione, valvole a paracadute di blocco automatico, elettrovalvole.

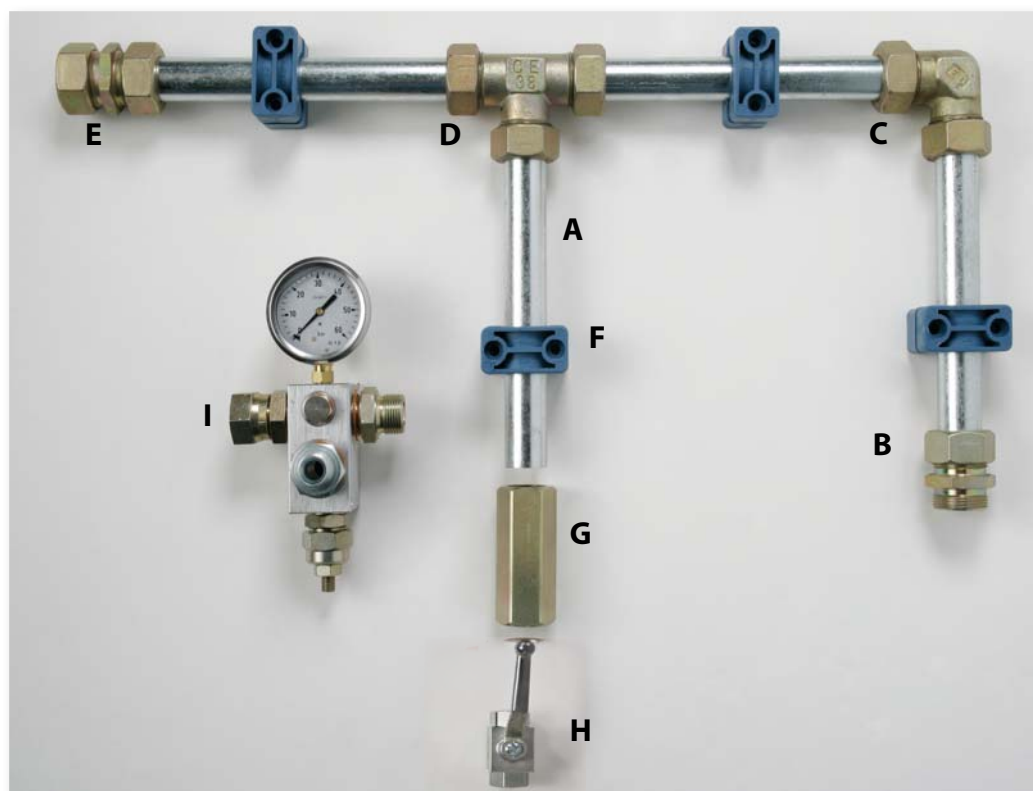

- A** Tubo rigido oleodinamico DIN 2391  
P. max 200 bar, spessore 2 mm.
- B** Raccordo diritto terminale DIN 2353.
- C** Raccordo a gomito intermedio  
DIN 2353.
- D** Raccordo a "T" intermedio DIN 2353.
- E** Raccordo intermedio diritto DIN 2353.
- F** Collare di fissaggio.
- G** Valvola di non ritorno.
- H** Valvola a saracinesca F-F.
- I** Valvola di sovrappressione.



| Tipo     | Ø 18      | Ø 25      | Ø 28      | Ø 35      | 1/2"      | 3/4"      | 1"        |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>A</b> | Mod. 9818 | Mod. 9825 | Mod. 9828 | Mod. 9838 | -         | -         | -         |
| <b>B</b> | Mod. 9839 | Mod. 9847 | Mod. 9851 | Mod. 9855 | -         | -         | -         |
| <b>C</b> | Mod. 9840 | Mod. 9846 | Mod. 9850 | Mod. 9854 | -         | -         | -         |
| <b>D</b> | Mod. 9858 | Mod. 9848 | Mod. 9852 | Mod. 9856 | -         | -         | -         |
| <b>E</b> | Mod. 9859 | Mod. 9845 | Mod. 9849 | Mod. 9853 | -         | -         | -         |
| <b>F</b> | Mod. 9841 | Mod. 9844 | Mod. 9842 | Mod. 9857 | -         | -         | -         |
| <b>G</b> | -         | -         | -         | -         | Mod. 6641 | Mod. 6643 | Mod. 6640 |
| <b>H</b> | -         | -         | -         | -         | Mod. 7241 | Mod. 7240 | Mod. 7239 |
| <b>I</b> | -         | -         | -         | -         | Mod. 2259 | Mod. 2260 | Mod. 2258 |